


しろまるちょうせいち ほうすいじ かせんぞうすい ちゅういかんき かんばん いちず  
 [白丸調整池ダム放水時の河川増水を注意喚起する看板の位置図]  
 (河川法施行規則第26条第3項に基づく表示)

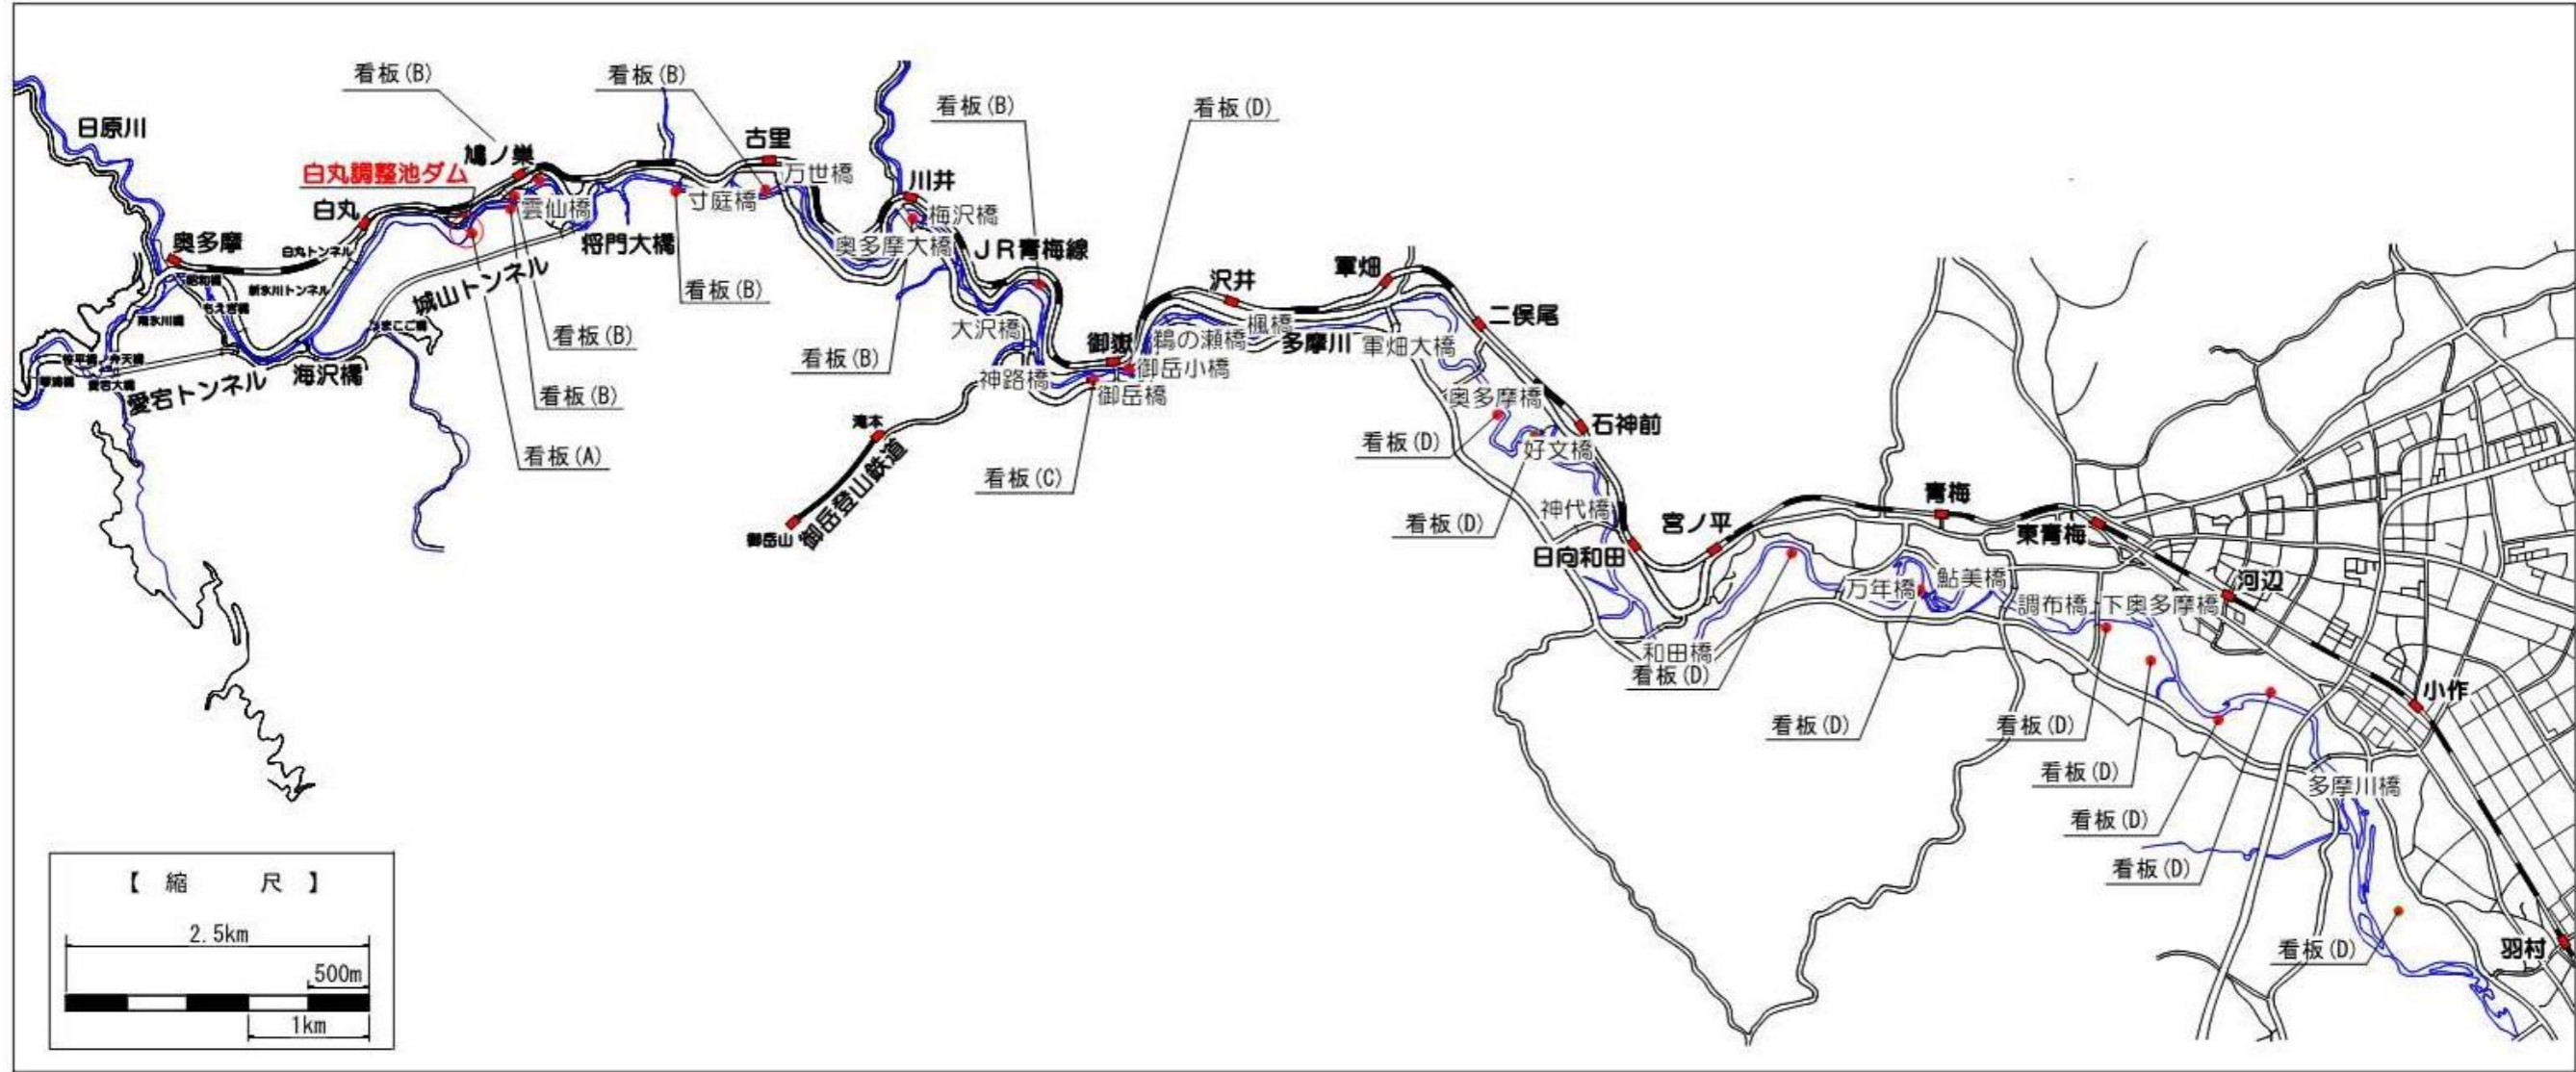

かんばん  
看板(A)

かんばん  
看板(B)

かんばん  
看板(C)

かんばん  
看板(D)

**危険!!** (かわのみなまがけいじあつ)

ダムおよび発電所の放水による増水に注意  
 この白丸調整池ダムと白丸発電所の放水によって川の  
 水が急に増えることがありますから十分注意して下  
 さい。  
 ただし次の期間中は毎朝定期的に放流量を必ずし  
 ます。  
 危いですが川の水に近寄らないで下さい。

三月二十日から六月三十日まで  
 九月一日から十一月三十日まで  
 八時半から九時の間  
 六月半から七月半の間

記

サイレンの鳴り方  
 50秒 50秒 50秒 50秒 50秒  
 50秒 50秒 50秒 50秒 50秒

東京都交通局  
 発電事務所

**危険!!** (かわのみなまがけいじあつ)

ダムおよび発電所の放水による増水に注意  
 この川の上流〇〇キロメートルの所に白丸調整池  
 ダムと白丸発電所があり、そこからの放流によっ  
 て川の水が急に増えることがありますから十分注意  
 して下さい。

なお三月二十日から十一月三十日までの間は  
 毎朝発電所の放流量を必ずしみます。このあたり  
 では、午前〇時から午後〇時の間は水が  
 増えますので注意して下さい。

また多量に水を流すときは左記のとおりサイレン  
 で知らせますのでそのときは危険ですから河原に  
 降りないで下さい。

記

サイレンの鳴り方  
 50秒 50秒 50秒 50秒 50秒  
 50秒 50秒 50秒 50秒 50秒

東京都交通局  
 発電事務所

**危険!!** (かわのみなまがけいじあつ)

ダムおよび発電所の放水による増水に注意  
 この川の上流七・七キロメートルの所に白丸調整  
 池ダムと白丸発電所があり、そこからの放流によ  
 って川の水が急に増えることがありますから十分注意  
 して下さい。

また、この直下にある多摩川第三発電所から流れる  
 水が急に増えることがありますから注意して下さい。

なお多量に水を流すときは左記のとおりサイレンで  
 知らせますのでそのときは危険ですから河原に降  
 りないで下さい。

記

サイレンの鳴り方  
 50秒 50秒 50秒 50秒 50秒  
 50秒 50秒 50秒 50秒 50秒

東京都交通局  
 発電事務所

**危険!!** (かわのみなまがけいじあつ)

ダムおよび発電所の放水による増水に注意  
 この川の上流〇〇キロメートルの所に白丸調整池  
 ダムと白丸発電所があり、そこからの放流によっ  
 て川の水が急に増えることがありますから十分注意  
 して下さい。

また、この川の上流〇〇キロメートルの所に  
 発電所から流れる水が急に増えることがあります  
 から注意して下さい。

なお多量に水を流すときは左記のとおりサイレン  
 で知らせますのでそのときは危険ですから河原に  
 降りないで下さい。

記

サイレンの鳴り方  
 50秒 50秒 50秒 50秒 50秒  
 50秒 50秒 50秒 50秒 50秒

東京都交通局  
 発電事務所